


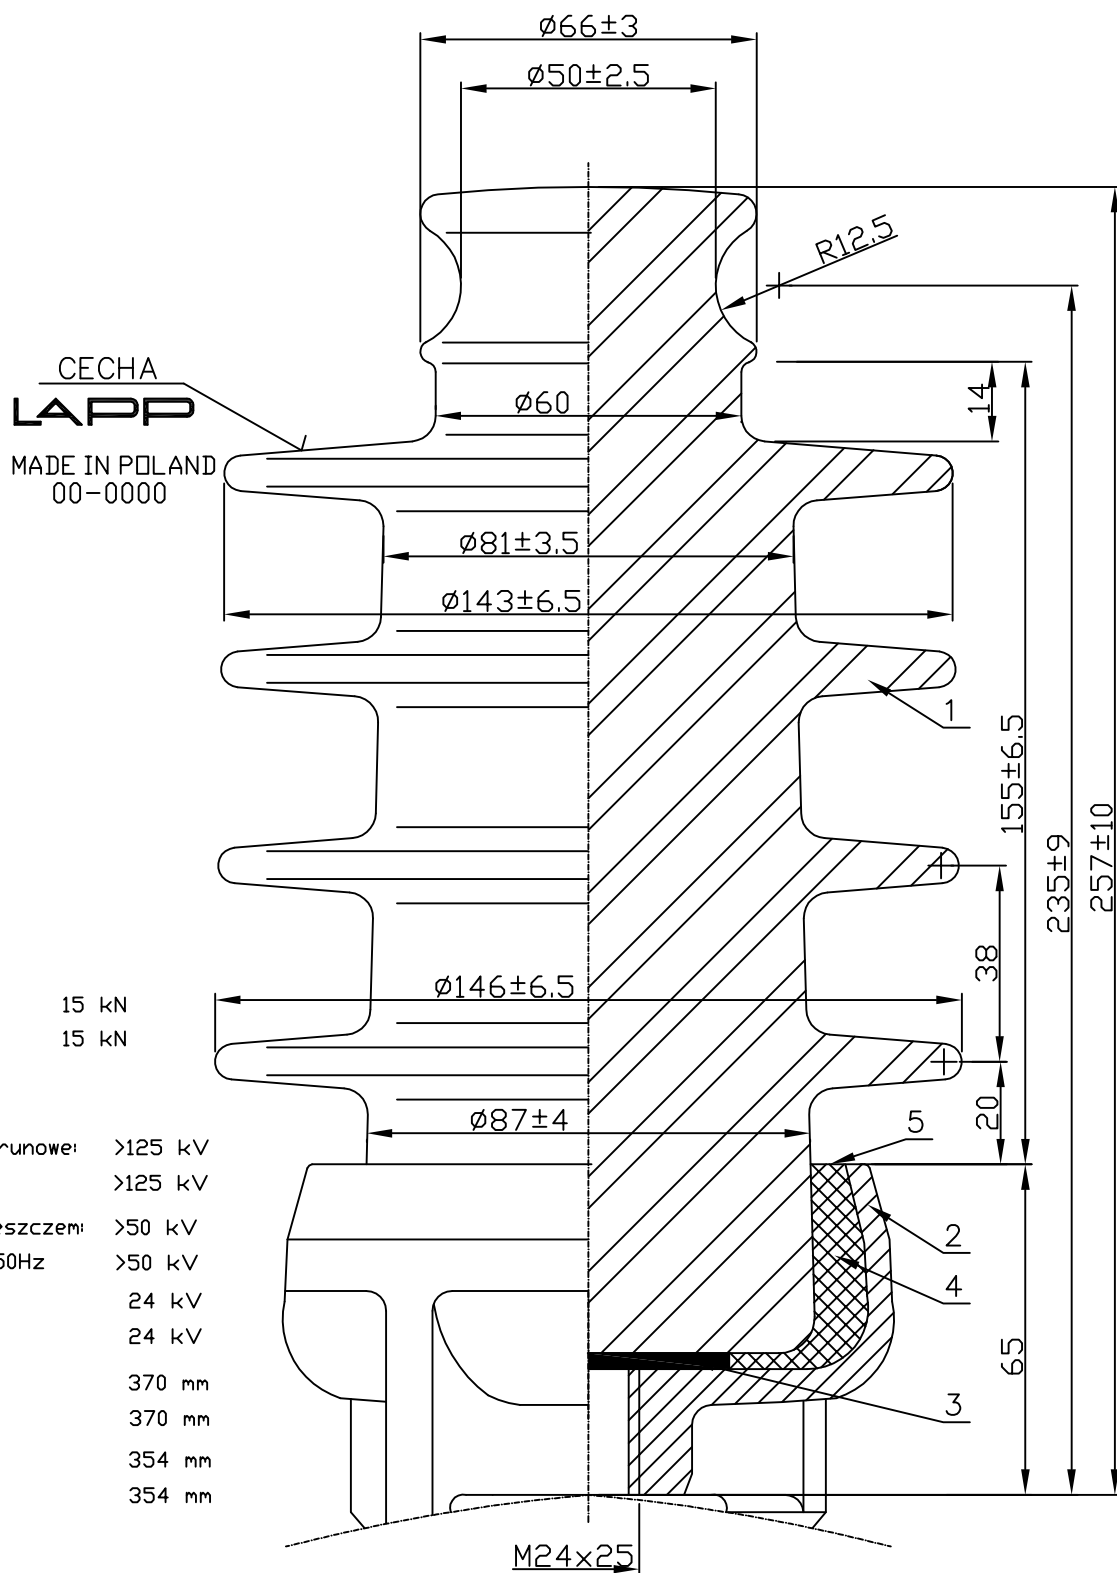

Badanie kontr.-odb. wg. PN-EN 60383,
Prüfungen und abnehmen nach PN-EN 60383

5	X	Zabezp. pow. spoiwa	Oberflächenschutzklebe		Bitumen
4	X	Spoivo siarkowe	Schwefelzement		TS PN/E-30000
3	1	Podkładka Ø80x3	Scheibe Ø80x3		klingeryt
2	2	Okucie M-270	Armatur M-270		żeliwo /Gusseisen
1	1	Porcelana	Porzellan	Brązowe/Braun	C130 IEC672-3
Teil	Zust	Benennung	Zeichnungen	Glasurfarbe	Verkstoff
			Toleranz	Maßstab	Gewicht/kg/:
			kl. zw. PN/E-06306		~7.6
			einfache Klasse DIN 40680		
			Konstr.	Datum	Name
			Erst	28.01.03	A Januszkiewicz
			Gepr	28.01.03	M. Faliński
			Gepr	28.01.03	
			LAPP INSULATORS		
			Zeichnungen nach		
			B 212 427		
			610.1168.99A		
			LWP15/24		
			NF-3041.1.Br.A		
			Isolator liniowy na 24kV		
			Freileitungsisolator auf 24 kV		
			0405		
			A Januszkiewicz		
			20.03.07		
			Zust Mitteilung		
			Name		
			Datum		